


EN 62208 - Lege omhulsels voor laagspanningsschakelmaterieel – Algemene eisen
EN 62208 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
General requirements
EN 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage a basse tension.
Exigences générales
EN 62208 - Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Allgemeine Anforderungen


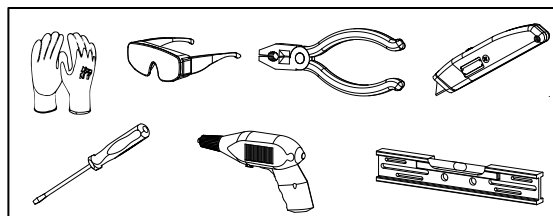


(en) Electric current! Danger to life!
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.





(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt darf nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

(fr) Tension électrique dangereuse!
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

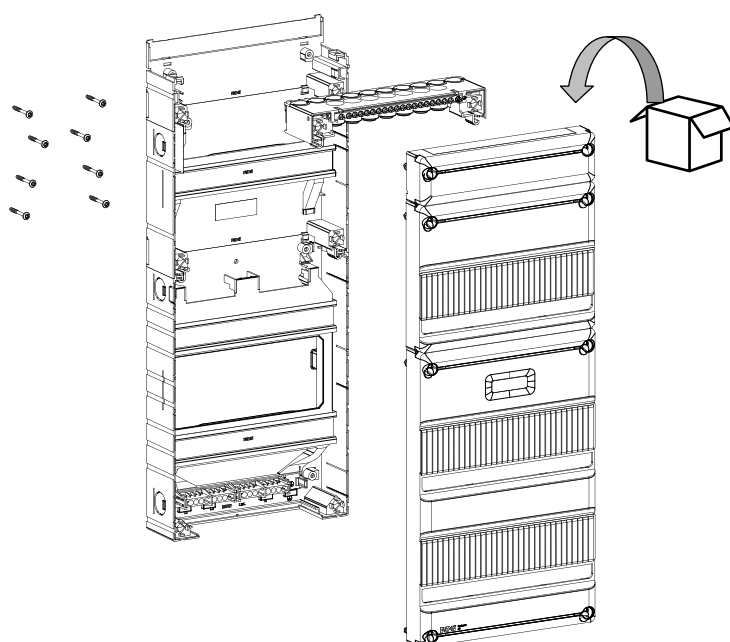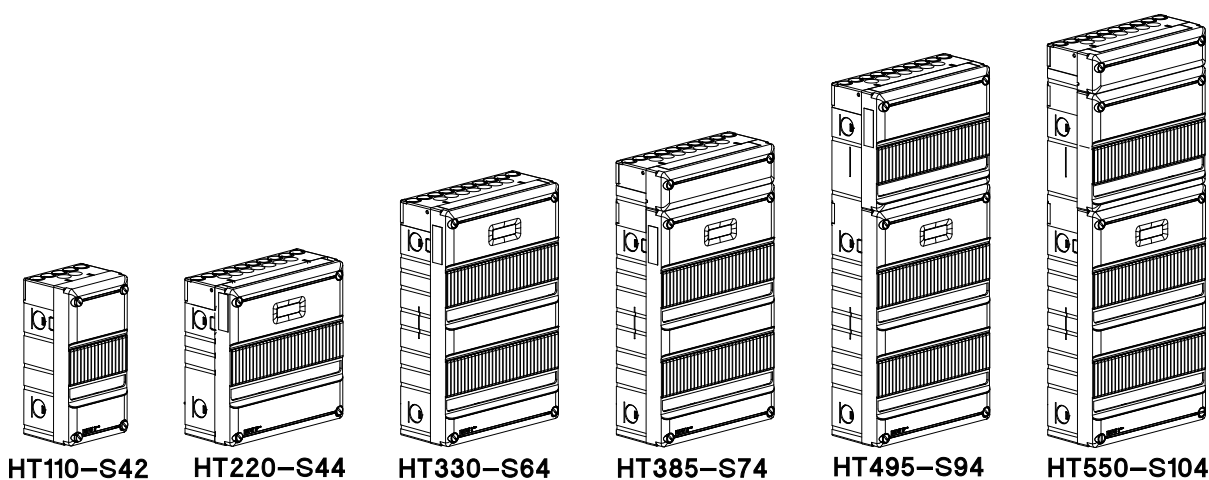


	P _v [W] Δt = 20 K	P _v [W] Δt = 30 K
HT110-S42	4,7	7,2
HT220-S44	10,0	15,4
HT330-S64	15,3	23,6
HT385-S74	18,0	27,5
HT495-S94	23,4	35,9
HT550-S104	26,1	40,0

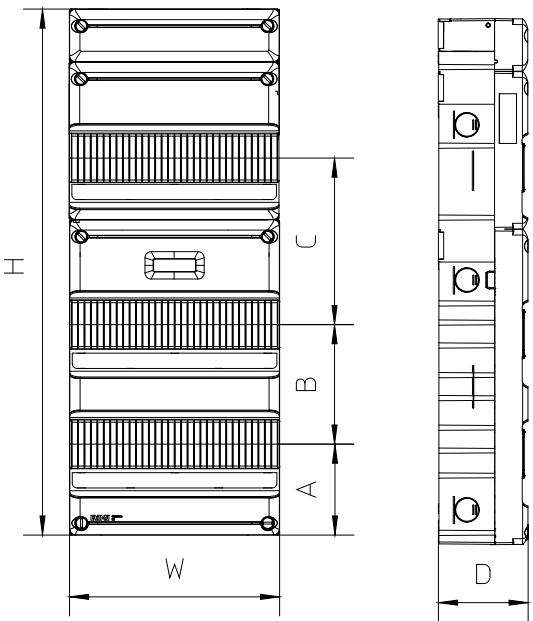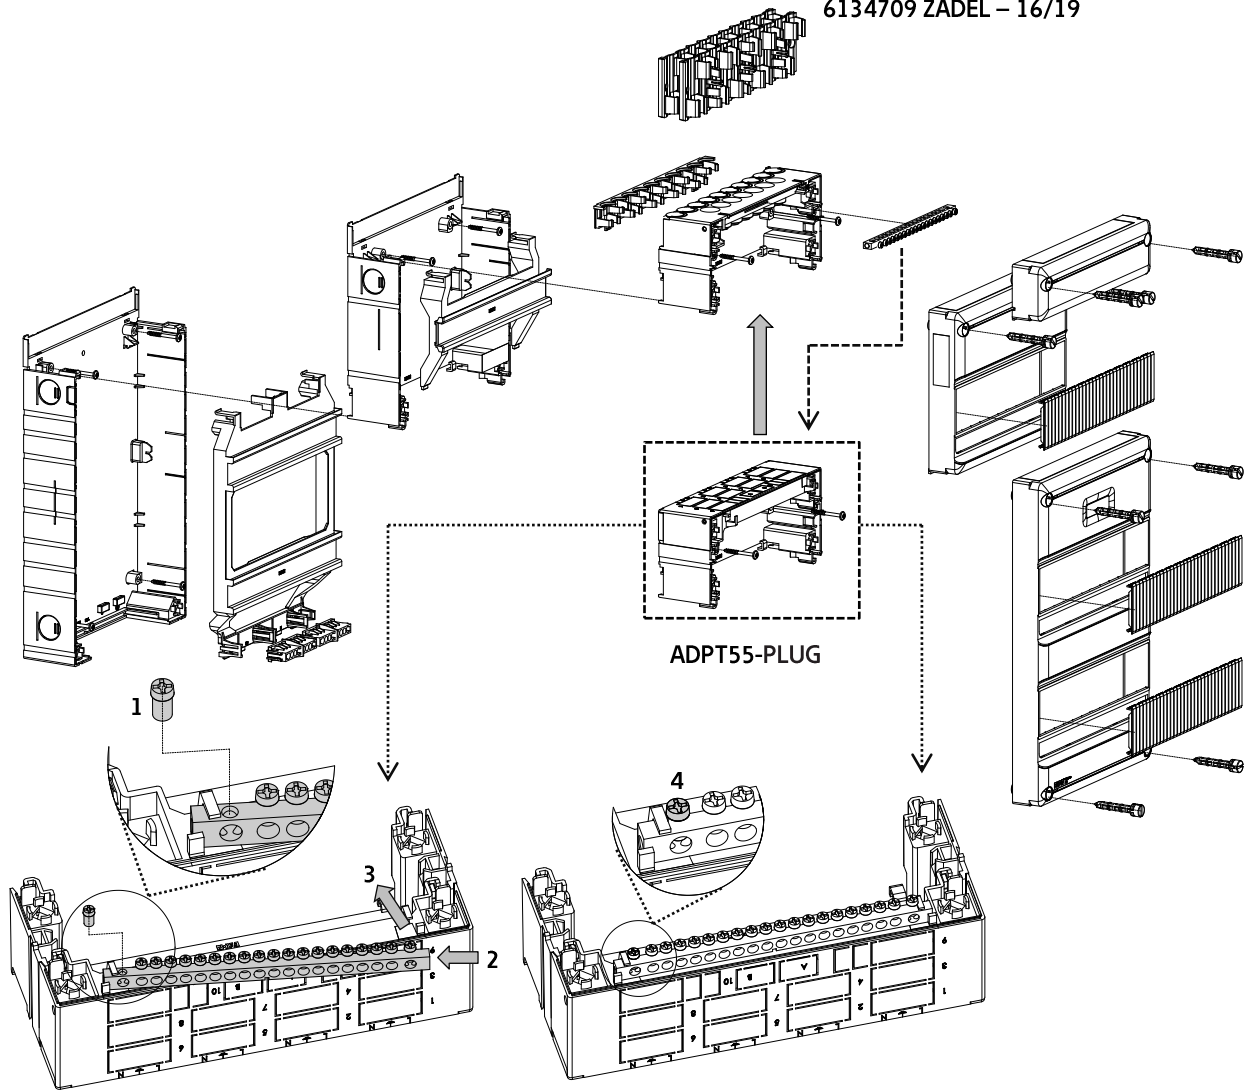


	H (mm)	W (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HT110-S42	220	114	95	110	-	-
HT220-S44	220	220	95	110	-	-
HT330-S64	330	220	95	95	125	-
HT385-S74	385	220	95	95	125	-
HT495-S94	495	220	95	95	125	174
HT550-S104	550	220	95	95	125	174


1

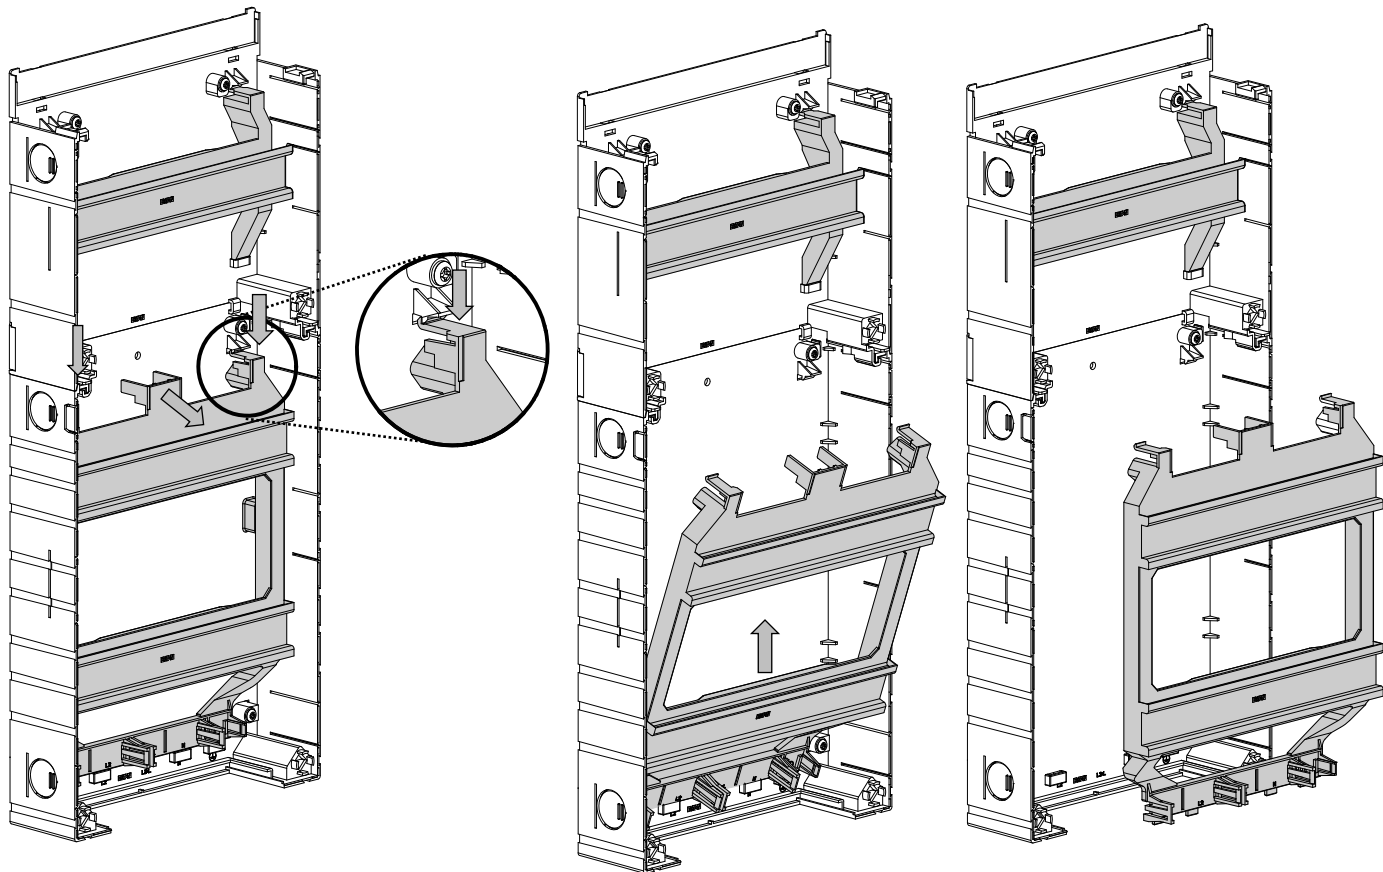


2

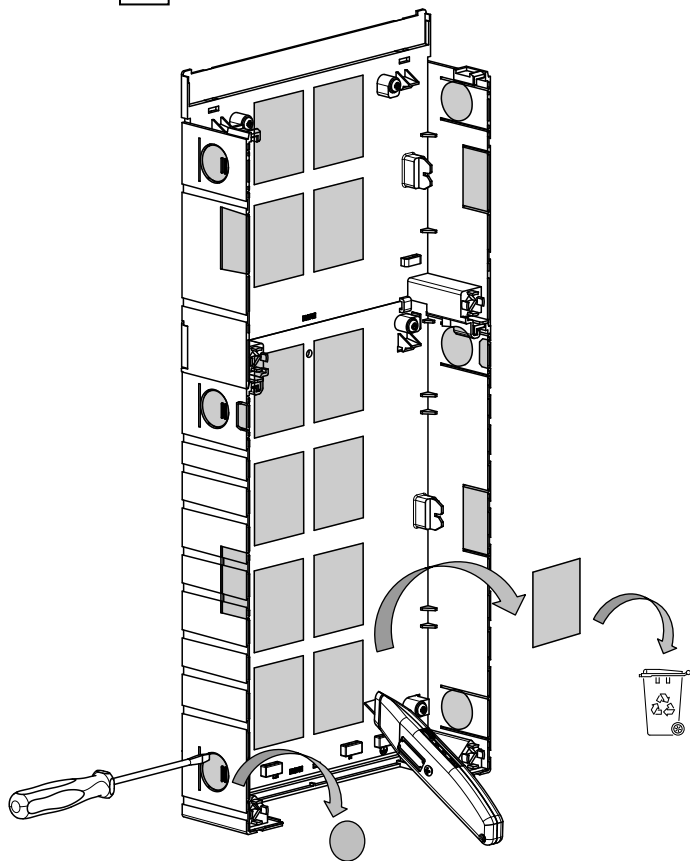


3

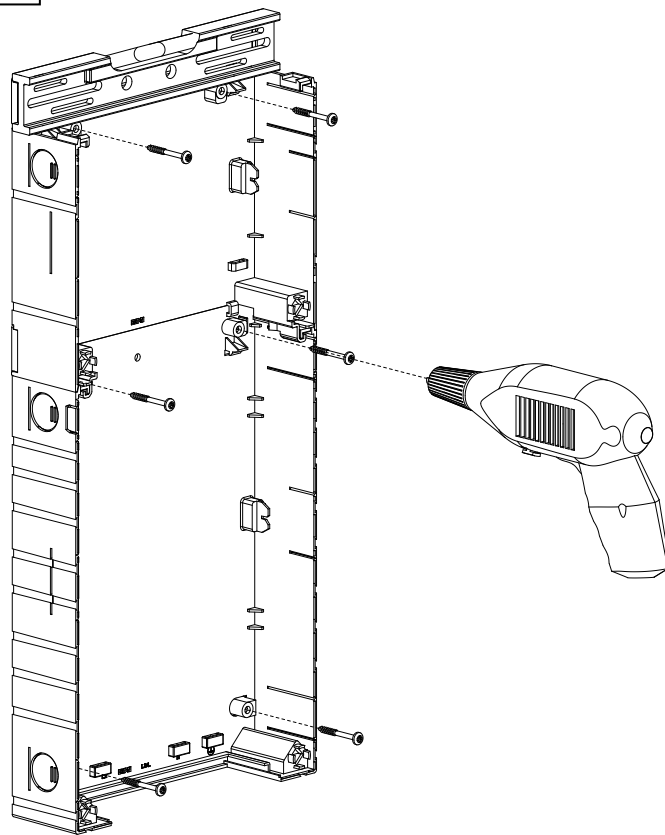


4a

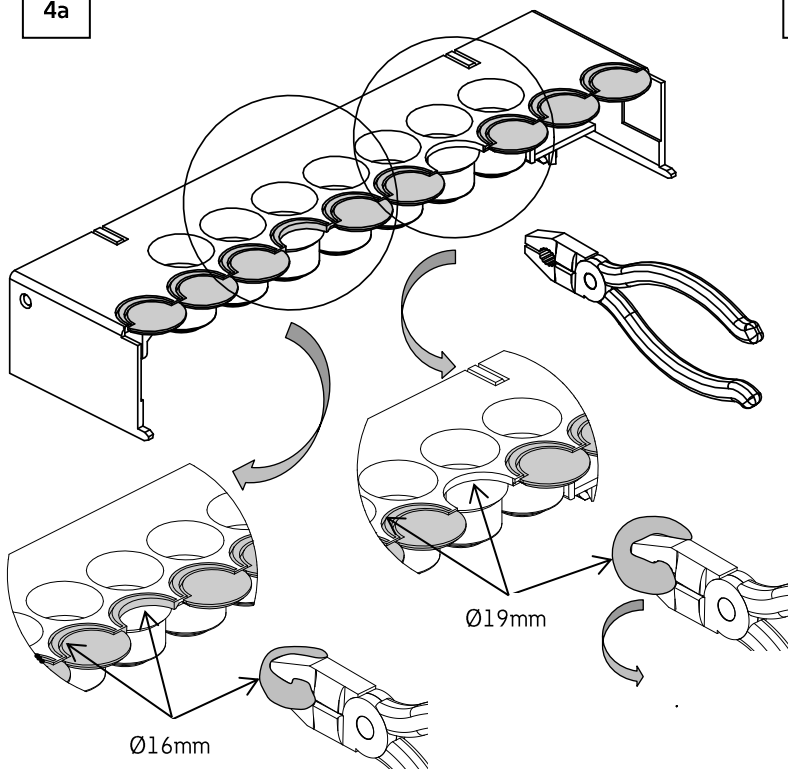


4b

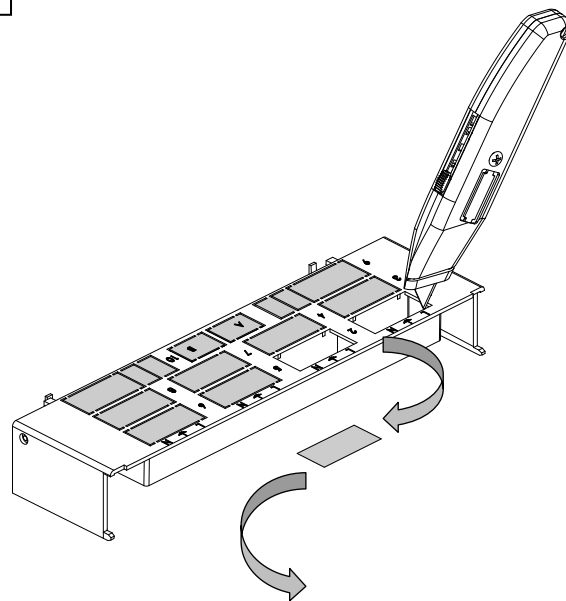


5a

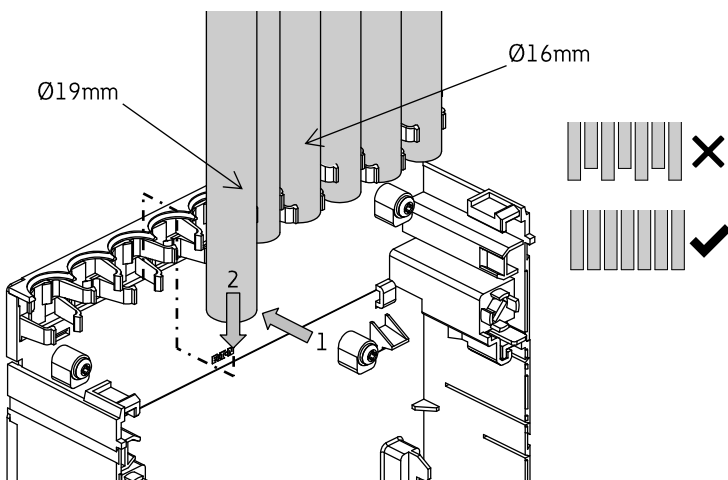


5b

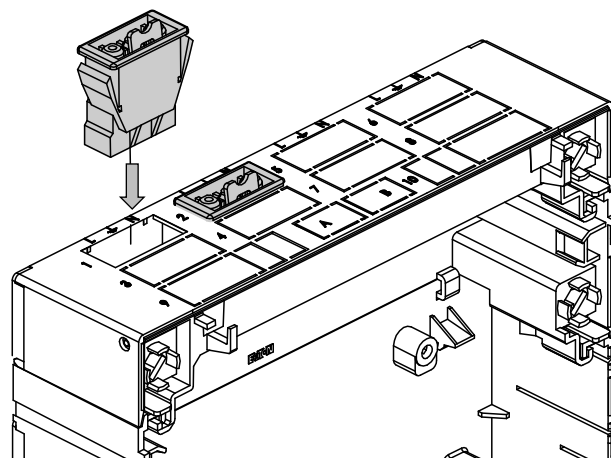



6a

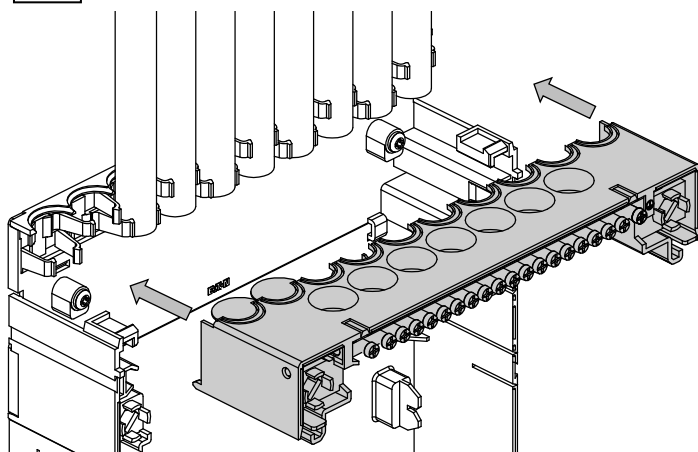

6b

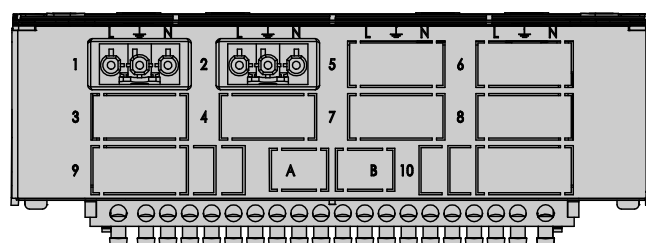

ADPT55 - PLUG

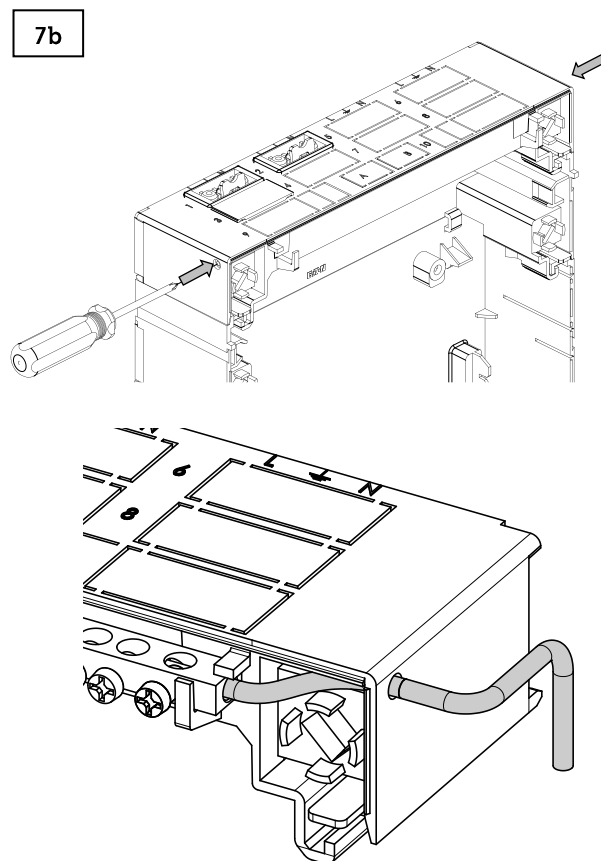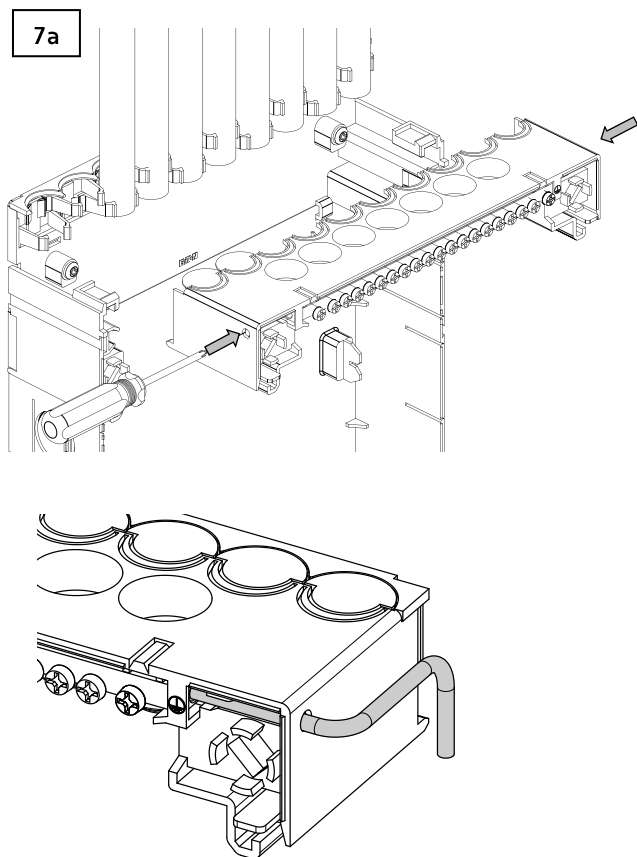

8a

Aardrail voor behuizing HT110-S42
Earth bar for enclosure HT110-S42
Barre de terre pour enceinte HT110-S42
Erdungsschiene für Gehäuse HT110-S42




1	2	3	4	5	6	7	8		PZ2	1.2 – 1.5 Nm
IEC 60228 Cl./Kl. 1 (U)	IEC 60228 Cl./Kl. 2 (R)	IEC 60228 Cl./Kl. 5 (K)	massief solid	meedradig stranded	flexibel met adereindhuls flexible with ferrule torsadé avec embout feindrähtig mit Aderendhülse	massif eindrähtig	multifilaire mehrdrähtig			2 x 1.5 – 16 mm ² (1 & 8) 6 x 1.5 – 10 mm ² (2 ... 7)
										2 x 1.5 – 10 mm ² (1 & 8) 6 x 1.5 – 6 mm ² (2 ... 7)

8b




Aardrail voor behuizing HT220-S44, HT330-S64, HT385-S74, HT495-S94, HT550-S104
Earth bar for enclosure HT220-S44, HT330-S64, HT385-S74, HT495-S94, HT550-S104
Barre de terre pour enceinte HT220-S44, HT330-S64, HT385-S74, HT495-S94, HT550-S104
Erdungsschiene für Gehäuse HT220-S44, HT330-S64, HT385-S74, HT495-S94, HT550-S104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		PZ2	1.2 – 1.5 Nm
IEC 60228 Cl./Kl. 1 (U)	IEC 60228 Cl./Kl. 2 (R)	IEC 60228 Cl./Kl. 5 (K)	massief solid	meedradig stranded	flexibel met adereindhuls flexible with ferrule torsadé avec embout feindrähtig mit Aderendhülse	massif eindrähtig	multifilaire mehrdrähtig															20 x 1.5 – 16 mm ²
																						20 x 1.5 – 10 mm ²




9a 1015009

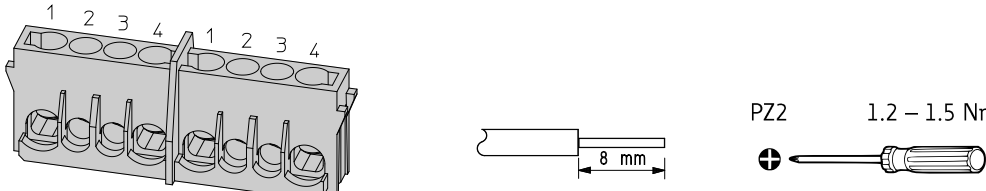				
	IEC 60228 Cl./Kl. 1 (U)	massief solid	massif eindrhtig	2 x 2.5 – 10 mm ² (1 & 4) 2 x 2.5 – 10 mm ² (2 ... 3)
	IEC 60228 Cl./Kl. 2 (R)	meerdradig stranded	multifilaire mehdrhtig	
	IEC 60228 Cl./Kl. 5 (K)	flexibel met adereindhuls flexible with ferrule torsad� avec embout feindrhtig mit Aderendh�lse		2 x 2.5 – 10 mm ² (1 & 4) 2 x 2.5 – 6 mm ² (2 ... 3)




9b 1015121

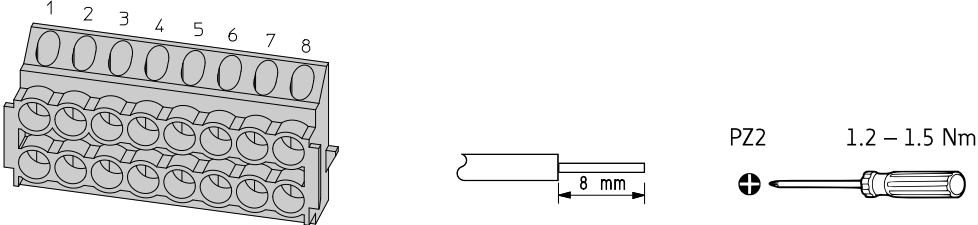				
	IEC 60228 Cl./Kl. 1 (U)	massief solid	massif eindrhtig	8 x 1 – 6 mm ²
	IEC 60228 Cl./Kl. 2 (R)	meerdradig stranded	multifilaire mehdrhtig	
	IEC 60228 Cl./Kl. 5 (K)	flexibel met adereindhuls flexible with ferrule torsad� avec embout feindrhtig mit Aderendh�lse		8 x 1.5 – 4 mm ²


9c 1014839

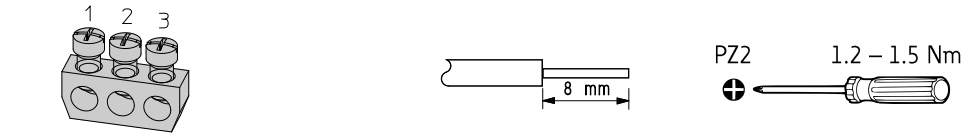				
	IEC 60228 Cl./Kl. 1 (U)	massief solid	massif eindrhtig	3 x 2.5 – 10 mm ²
	IEC 60228 Cl./Kl. 2 (R)	meerdradig stranded	multifilaire mehdrhtig	
	IEC 60228 Cl./Kl. 5 (K)	flexibel met adereindhuls flexible with ferrule torsad� avec embout feindrhtig mit Aderendh�lse		3 x 2.5 – 6 mm ²


10a

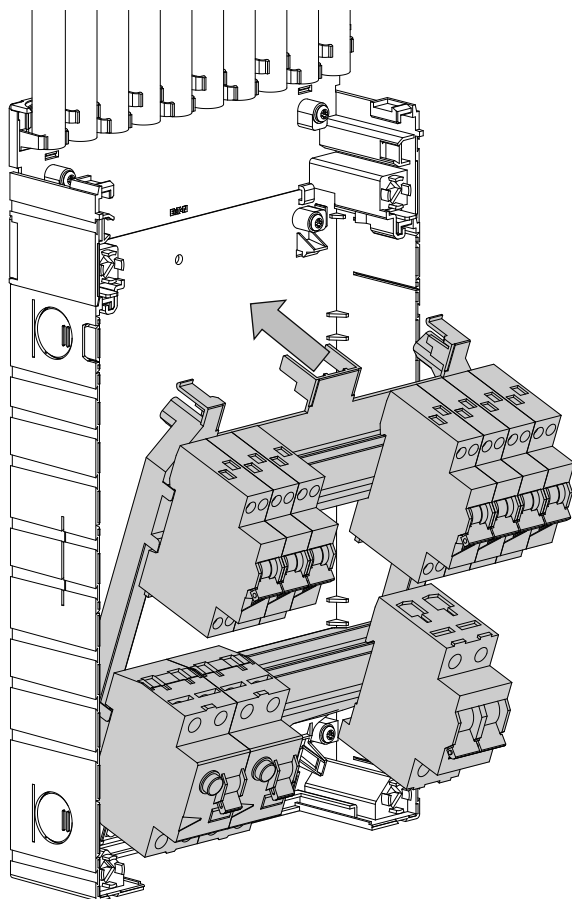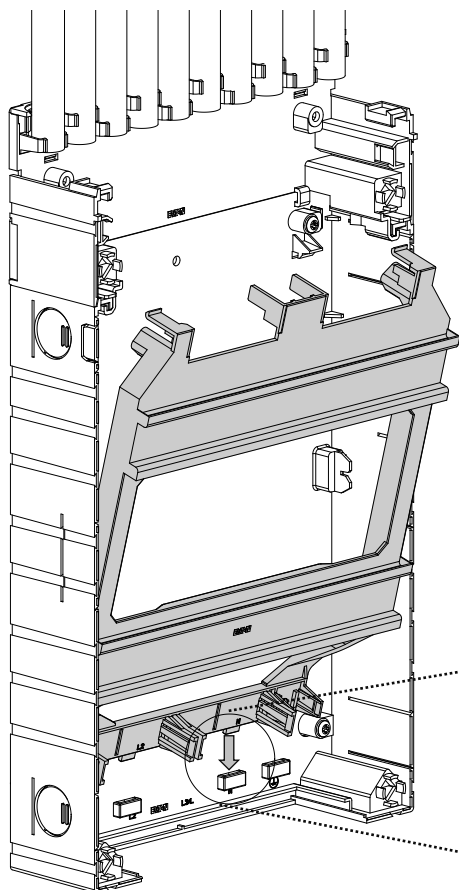

10a

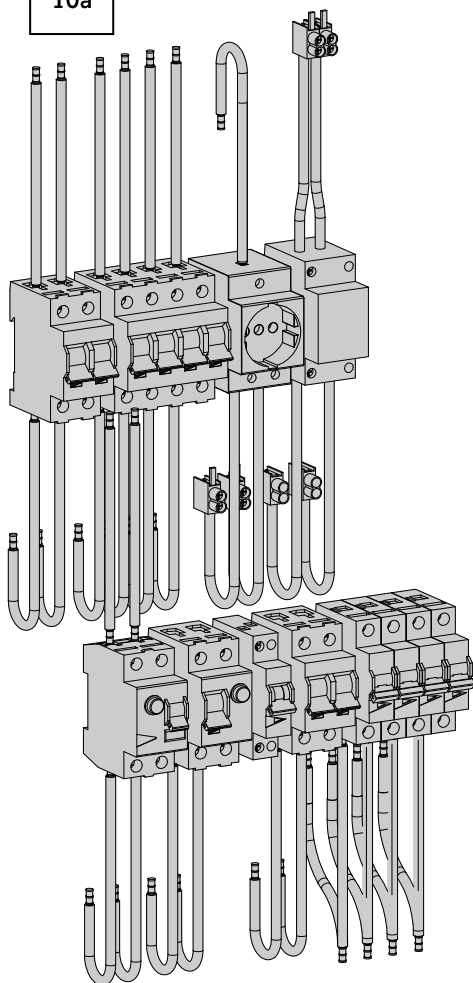

10b

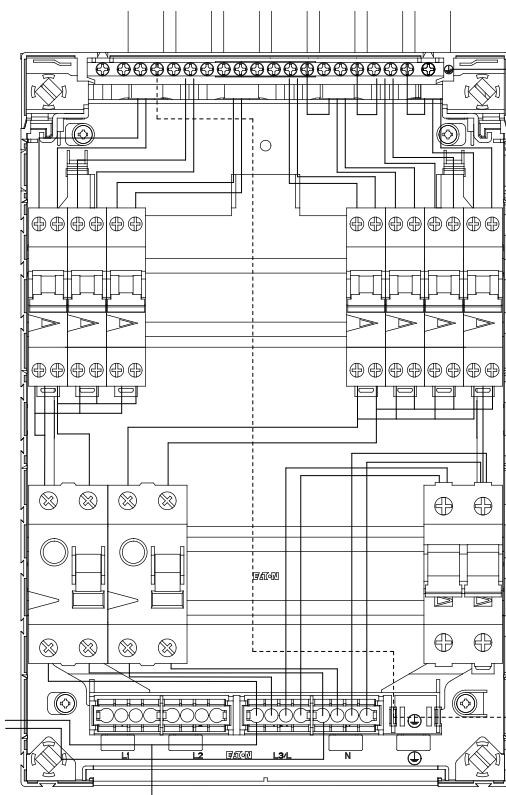

Ook aansluitmogelijkheid aan de linkerzijde
Connection possibility also on the left side
Possibilité de raccordement aussi du côté gauche
Anschlußmöglichkeit auch nach links

Externe aarde, max 10mm² massief / 6mm² flexibel met adereindhuls

Connection to main earth, max. 10mm² solid / 6mm² stranded with ferrule

Raccordement au terminal de terre d'entrée, max. 10mm² massif / 6mm² torsadé avec embout isolé

Verbindung zur Haupterdung, max 10mm² eindrätig / 6mm² feindrätig mit Aderendhülse

Interne aarde (optioneel) max 2.5-10mm² massief

Internal main earth connection (optional) max. 2.5-10mm² solid

Raccordement au terminal de terre interne (optionnel), max. 2.5 - 10mm² massif

Interne Haupterdung (optional) max 2.5-10mm² eindrätig

Doorverbinding naar naastliggende kast max 10mm²

Connection to next enclosure max. 10mm²

Raccordement au boîtier voisin max. 10mm²

Verbindung zum angrenzende Gehäuse max 10mm²


11

Voor aansluitblok beltrafo

For terminal block doorbell transformer



Pour bornier de transformateur de sonnette

Für Klemmleiste Klingeltrafo

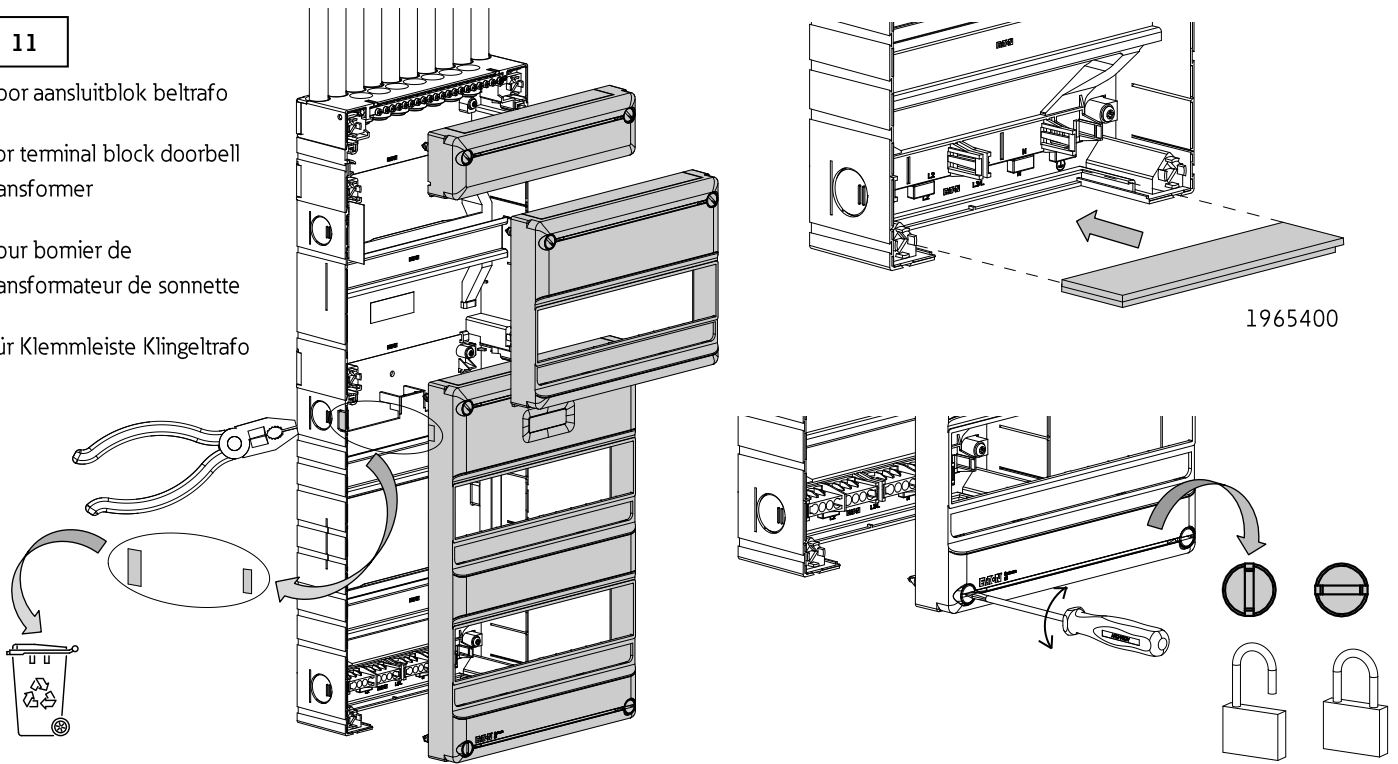

1965400

12

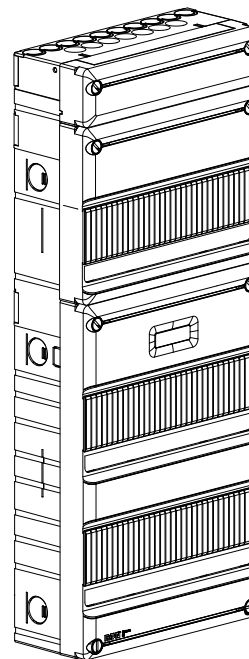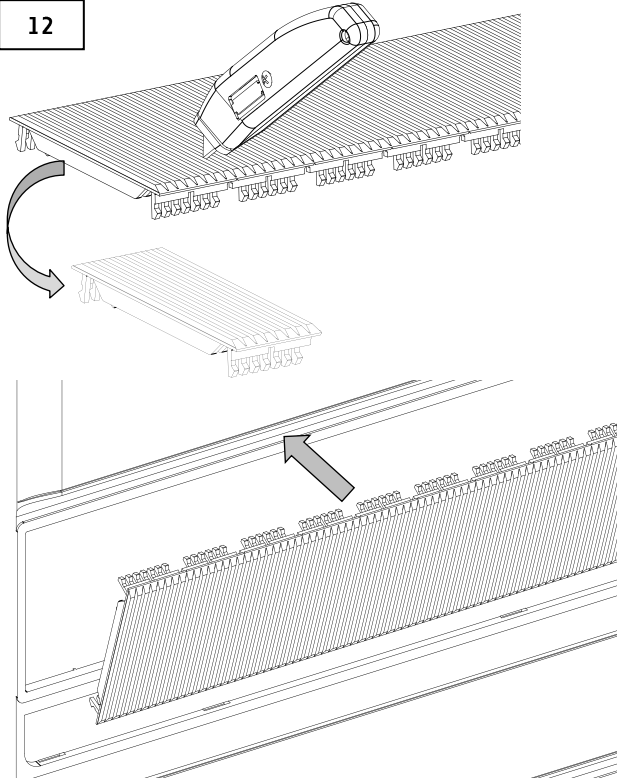


Alle openingen moeten worden afgesloten om de IP3X standaard te bereiken

All openings need to be closed to fulfill IP3X standard

Toutes les ouvertures doivent être fermées hermétiquement pour satisfaire aux normes IP3X

Alle Leerplätze müssen geschlossen sein, um die Schutzart IP3X zu erfüllen

13

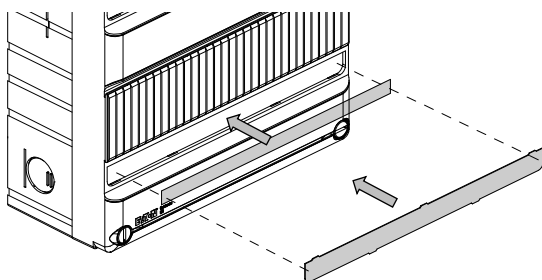

14

